




Số/ No: 344/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA EXAMINATION REPORT	Ngày/ Date: 11/03/2025 Trang/ Page: 1/2
--------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CÔNG TY TNHH KENTAR
2. Dự án: Project:	Kiểm tra tủ điện tiếp địa trung thế Power system quality analysis
3. Địa chỉ kiểm tra: Place of testing:	Xí Nghiệp Dịch Vụ Cảng Và Cung Ứng Vật Tư Thiết Bị – Số 67 Đường 30 Tháng 4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
4. Đối tượng kiểm tra: Type of testing:	Tủ điện trở tiếp địa trung tính Neutral Earthing Resistor Panel
5. Số lượng/ Vị trí lắp đặt: Quantity/Installation location:	01 Tủ điện/ 01 Electrical cabinet
6. Phương pháp kiểm tra: Method of testing:	- Tham khảo ETSC/TN/QT-08; QCVN QTĐ-5: 2009/BCT TCVN 11845-2:2017; Biên bản xuất xưởng Nhà Sản Xuất. - Theo yêu cầu của khách hàng.
7. Thời gian thực hiện: Inspection Date:	10/03/2025
8. Thông số kỹ thuật: Specification:	Loại/ Type: NEUTRAL EARTHING RESISTOR
	Số quản lý/ Serial No: 94000823
	Nhà sản xuất/ Manufacture: Hilkar elektrik
	Năm sản xuất/ Date of manufacture: 2023
	Kích thước/ Size: 900 x 2195 x 900mm
9. Phương tiện kiểm tra: Testing equipment	Công dụng/ Function: Tủ tiếp địa trung thế
	Kyoritsu 3125A; HYCT-100; UT-603; HTC-1.
10. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	(32 ± 2) ° C ; (60 ± 5) % RH
11. Kết quả kiểm tra: Testing result:	Xem trang sau See next page
12. Tem kiểm tra: Testing stamps:	184/25/ETSC

Người Thực Hiện
Executor

Đoàn Nguyễn Huy Thắng

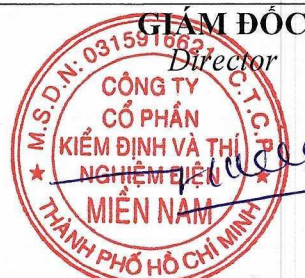

Nguyễn Quốc Hoàn



TN/QT-C/M061

Ban hành lần 2

- Phòng Kiểm định và Thí nghiệm điện đã được AOSC công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (VLAT-1.0757);
- Các chỉ tiêu đánh dấu (*) chưa được công nhận, hoặc do khách hàng yêu cầu, các chỉ tiêu (**) được thực hiện bởi nhà thầu phụ;
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử;
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo thông tin khách hàng cung cấp;
- Không được trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý của ETSC.

 Số/ No: 344/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA EXAMINATION REPORT	Ngày/ Date: 11/03/2025 Trang/ Page: 2/2
---	--	--

Nội dung kết quả đo mục 11 trang 1
 Content of measured results 11 page 1

11.1 Kiểm tra trực quan / Visual check: Không phát hiện bất thường/ Nomal

11.2 Điện trở cách điện (R_{cd})/ Insulation Test:

Đối tượng đo <i>The object of measurement</i>	Kết quả đo <i>Measurement results ($M\Omega$)</i>	Ghi chú <i>Note</i>
Pha – Vỏ <i>(Phase – Case)</i>	794	/

11.3 Đo điện trở DC/ DC Resistance Measurement:

Đối tượng đo <i>The object of measurement</i>	Kết quả đo <i>Measurement results (Ω)</i>	Ghi chú <i>Note</i>
Thanh điện trở <i>Resistor</i>	63,2	Nhiệt độ môi trường 33 °C

11.4 Biến dòng bảo vệ (CT)/ Current Transformer (CT):

Thông số CT <i>Specification</i>	Loại/ Type: ATK-4P	
	Số quản lý/ Serial No: 94000823	
	Nhà sản xuất/ Manufacture: Hilkar	
	Điện áp định mức/ Rated Voltage: 0,72 kV	
	Tỷ số/ Ratio: 40/1 A	
	Cấp bảo vệ/ Class: 5P 20	
	Công suất/ Burden: 15 VA	
Kết quả đo <i>Measurement results (Ω)</i>	$R_{(cd)} (\Omega)$	4,265
	$U_{kn} (V)$	342,31
	$I_{kn} (A)$	0,0115
	Tỷ số/ Ratio	39,947