



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017


Số/ No: 361/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 14/03/2025 Trang/ Page: 1/2
--------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH TRỊ 2
2. Địa chỉ kiểm tra: <i>Place of test:</i>	CƠ SỞ 1 - Số 88A Đường số 3, Phường Bình Trị Đông B Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh.
3. Đối tượng kiểm tra: <i>Object:</i>	Hệ thống nối đất chống sét <i>Lightning grounding system</i>
4. Đặc trưng kỹ thuật: <i>Specification:</i>	- Kim thu sét/ <i>Air terminaltions network: /</i> - Dây dẫn/ <i>Down conductor:</i> + Cáp đồng trần/ <i>Copper cable:</i>
5. Nội dung kiểm tra: <i>Content of test:</i>	Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét <i>Measure resistance of the lightning grounding system</i>
6. Thời gian thực hiện: <i>Date tested:</i>	14/03/2025
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: <i>Measuring method, Standard applies:</i>	- TN/QT-03 - TCVN 9385:2012
8. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	Trời nắng, khô ráo <i>Sunny, dry</i>
9. Thiết bị đo: <i>Measuring device:</i>	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A
10. Kết quả đo: <i>Measuring result:</i>	Xem trang 2/2 <i>See page 2/2</i>
11. Kết luận: <i>Conclusion:</i>	Đạt yêu cầu <i>Meet requirements</i>
12. Kiến nghị: <i>Proposal:</i>	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ <i>User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting</i> - Thời hạn kiểm tra lần sau/ <i>Next test date: 03/2026</i>

Người Thực Hiện
Executor

Nguyễn Hoàng Thiện

Nguyễn Hoàng Thiện

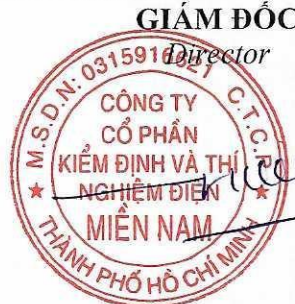

Nguyễn Quốc Hoàn





Số/ <i>Nº</i> 0361/2025 TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ <i>Date</i> : 14/03/2025 Trang/ <i>Page</i> : 2/2
--	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
Content of measured results 10 page 1

Stt <i>Nº</i>	Vị trí đo <i>Position measurement</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Mức tiêu chuẩn <i>Standard level</i>	Kết quả đo <i>Measuring result</i>	Đánh giá <i>Assess</i>
01	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng <i>Ground resistance of lightning grounding system</i>	Ω	≤ 10	4,3	Đạt/ <i>Pass</i>