

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM**

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799


Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 520/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 04/04/2025 Trang/ Page: 1/2
1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 4 Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh. CONSULATE GENERAL OF THE UNITED STATES OF AMERICA, HO CHI MINH CITY 4 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.	
2. Địa chỉ kiểm tra: Place of testing:	12-3E Riverside – Số 53 Đường Võ Trường Toản, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh 12-3E Riverside – 53 Vo Truong Toan Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City	
3. Đối tượng kiểm tra: Type of testing:	Ổ điện cấp nguồn hạ thế. Low voltage power outlet.	
4. Số lượng/ Vị trí lắp đặt: Quantity/Installation location:	01 Ổ Điện/ Phòng Khách 01 Outlet/ Living Room	
5. Phương pháp kiểm tra: Method of testing:	- Theo yêu cầu của khách hàng/ According to customer requirements	
6. Thời gian thực hiện: Inspection Date:	04/04/2025	
7. Thông số kỹ thuật: Specification:	Loại/ Type: Ổ ĐIỆN CẤP NGUỒN/ OUTLET Số quản lý/ Serial No: DB.TB-PNL-12 Nhà sản xuất/ Manufacture: Không rõ/ NA Năm sản xuất/ Date of manufacture: Không rõ/ NA Kích thước/ Size: 80x80x60mm Công dụng/ Function: Ổ điện cấp nguồn/ Power supply	
8. Phương tiện kiểm tra: Testing equipment	- Kyoritsu 3125A; Fluke 287C; Fluke 355; 5406A.	
9. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	(32 ± 2) ° C ; (60 ± 5) % RH	
10. Kết quả kiểm tra: Testing result:	Xem trang sau See next page	
11. Kết luận: Conclusion:	Đạt yêu cầu về kỹ thuật tại thời điểm kiểm tra Satisfied technical requirements at the time of examination	
12. Khuyến cáo thời hạn thử nghiệm lần sau: 04/2026 Recommended next testing period:		
Người Thực Hiện Executor	GIÁM ĐỐC Director CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Quốc Hoàn	

Đoàn Nguyễn Huy Thắng

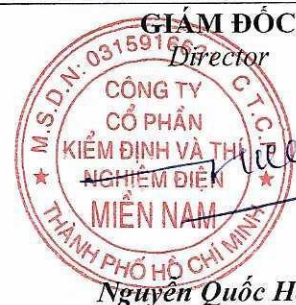

TN/QT-C/M061

Ban hành lần 2



Số/CN: 520/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 04/04/2025 Trang/ Page: 2/2
-------------------------	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1

Content of measured results 10 page 1

10.1 Kiểm tra trực quan / Visual check: Không phát hiện bất thường/ Pass.

10.2 Thử nghiệm tác động bảo vệ /Tripping current test:

Thông số cài đặt bảo vệ <i>Protection settings</i>	Dòng điện thử nghiệm <i>The Ampe of testing</i>	Thời gian tác động <i>Action time (ms)</i>
30mA	10mA	-
30mA	20mA	51
30mA	30mA	18