



Số/ No: 2351/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA EXAMINATION REPORT	Ngày/ Date: 07/08/2025 Trang/ Page: 1/2
1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CHI NHÁNH CẦN THƠ – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 0709	
2. Địa chỉ kiểm tra: Place of checking:	LEGACY MEKONG RESORT - Thửa đất số 4, tờ bản đồ số 44, khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Ấu, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.	
3. Đối tượng kiểm tra: Type of checking:	Kiểm tra soi phát nhiệt/ Heat screening test	
4. Số lượng/ Vị trí lắp đặt: Quantity/Installation location:	Trạm Biến Áp 1600kVA 1600kVA Substation	
5. Phương pháp kiểm tra: Method of checking:	Tham khảo TCVN 7994-1: 2009 (IEC60439-1:2004); IEC61439; Yêu cầu của khách hàng, Tiêu chuẩn NSX/ Client request, Standard manufacturer	
6. Thời gian thực hiện: Inspection Date:	10h55 - 05/08/2025	
7. Thông số kỹ thuật: Specification:	Loại/ Type	ONAN
	Số quản lý/ Serial No	V163262
	Công suất/ Power	1600 kVA
	Điện áp định mức/ Rated voltage	22000 V
	Dòng định mức/ Rated current	42 A
	Năm sản xuất/ Date of manufacture	12/2016
	Nhà sản xuất/ Manufacture	SHIHLIN ELECTRIC
8. Phương tiện kiểm tra: Checking equipment:	UTi260B	
9. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	(32 ± 2) °C ; (60 ± 5) % RH	
10. Kết quả kiểm tra: Checking result:	Xem trang sau See next page	
11. Kết luận Conclusion	Đạt yêu cầu về kỹ thuật tại thời điểm kiểm tra Satisfied technical requirements at the time of examination	
Người Thực Hiện Executor Nguyễn Kim Khoa GIÁM ĐỐC Director Nguyễn Quốc Hoàn		








PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA
EXAMINATION REPORT

Ngày/ Date: 07/08/2025
Trang/ Page: 2/2

File: TRAM BIẾN ÁP 1600KVA

Date: 05/08/2025

Time: 10h55

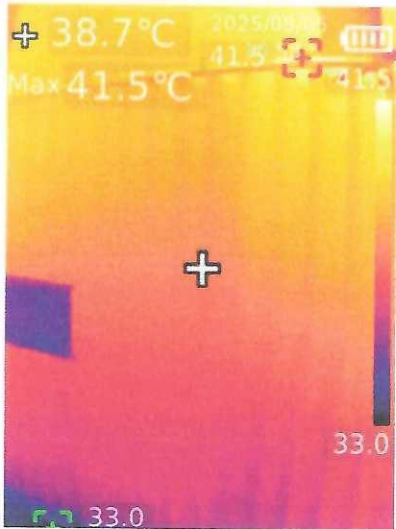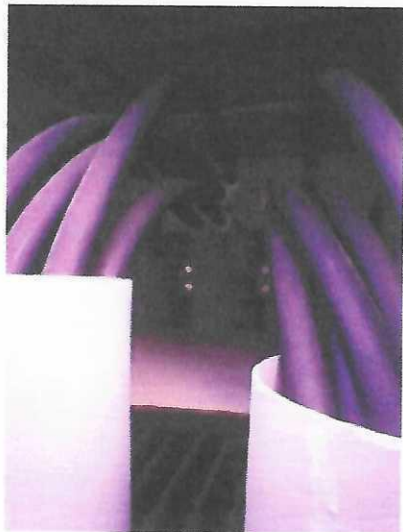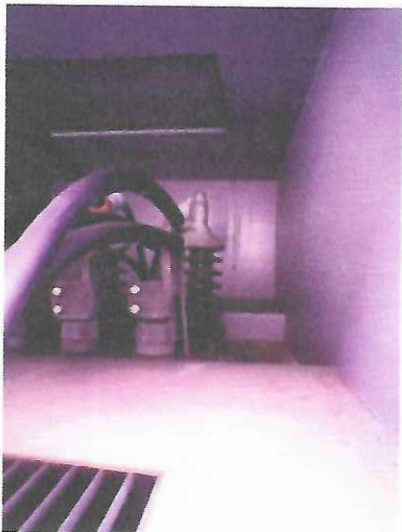

Pictures parameters:

Emissivity: 0.95
Refl. temp. [°C]: 25.0

Pitures markings:

Measurement Objects	Temp. [°C]	Emiss.	Refl. temp. [°C]	Remarks
Measure point 1	38.7 °C	0.95	25.0°C	-
Measure point 2	39.7 °C	0.95	25.0°C	-
Measure point 3	39.9 °C	0.95	25.0°C	-