



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



Số/ No: 2354/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA EXAMINATION REPORT	Ngày/ Date: 07/08/2025 Trang/ Page: 1/2						
1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CHI NHÁNH CẦN THƠ – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 0709							
2. Địa chỉ kiểm tra: Place of checking:	LEGACY MEKONG RESORT - Thửa đất số 4, tờ bản đồ số 44, khu đô thị du lịch sinh thái Cần Ấu, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.							
3. Đối tượng kiểm tra: Type of checking:	Kiểm tra soi phát nhiệt/ Heat screening test							
4. Số lượng/ Vị trí lắp đặt: Quantity/Installation location:	01 Tủ điện / Trạm Biến Áp 400kVA 01 Electrical cabinet/ 400kVA Substation							
5. Phương pháp kiểm tra: Method of checking:	Tham khảo TCVN 7994-1: 2009 (IEC60439-1:2004); IEC61439; Yêu cầu của khách hàng, Tiêu chuẩn NSX/ Client request, Standard manufacturer							
6. Thời gian thực hiện: Inspection Date:	11h11 - 05/08/2025							
7. Thông số kỹ thuật: Specification:	Loại/ Type	MSB-LV2						
	Điện áp làm việc/ Rated voltage	380V						
	Số quản lý/ Serial No	Không rõ / NA						
	Kích thước/ Size	Không rõ / NA						
	Năm sản xuất/ Date of manufacture	Không rõ / NA						
	Nhà sản xuất/ Manufacture	Không rõ / NA						
8. Phương tiện kiểm tra: Checking equipment:	UTi260B							
9. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	(32 ± 2) °C ; (60 ± 5) % RH							
10. Kết quả kiểm tra: Checking result:	Xem trang sau See next page							
11. Kết luận Conclusion	Đạt yêu cầu về kỹ thuật tại thời điểm kiểm tra Satisfied technical requirements at the time of examination							
<table><tr><td>Người Thực Hiện Executor</td><td>GIÁM ĐỐC Director</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Nguyễn Kim Khoa</td><td>Nguyễn Quốc Hoàn</td></tr></table>			Người Thực Hiện Executor	GIÁM ĐỐC Director			Nguyễn Kim Khoa	Nguyễn Quốc Hoàn
Người Thực Hiện Executor	GIÁM ĐỐC Director							
Nguyễn Kim Khoa	Nguyễn Quốc Hoàn							



- Phòng Kiểm định và Thí nghiệm điện đã được AOSC công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (VLAT-1.0757);
- Các chỉ tiêu đánh dấu (*) chưa được công nhận, hoặc do khách hàng yêu cầu, các chỉ tiêu (**) được thực hiện bởi nhà thầu phụ;
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử;
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo thông tin khách hàng cung cấp;
- Không được trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý của ETSC.






PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA
EXAMINATION REPORT

Ngày/ Date: 07/08/2025
Trang/ Page: 2/2

Date: 05/08/2025

Time: 11h11

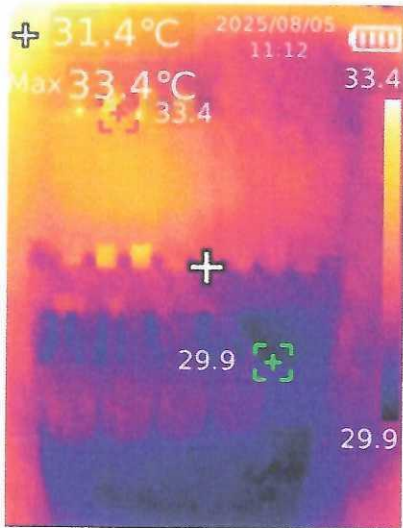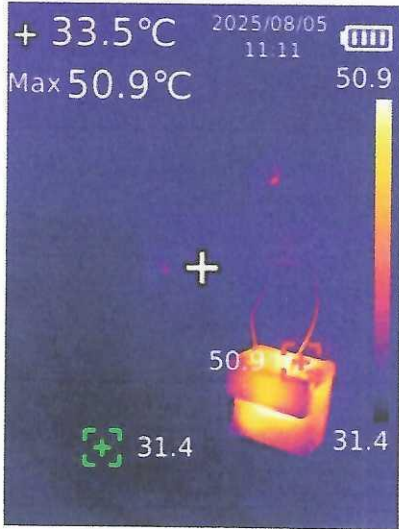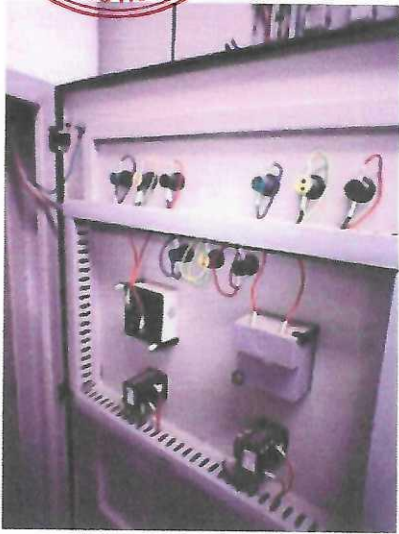

Pictures parameters:

Emissivity: 0.95
Refl. temp. [°C]: 25.0

Pitures markings:

Measurement Objects	Temp. [°C]	Emiss.	Refl. temp. [°C]	Remarks
Measure point 1	50.9 °C	0.95	25.0°C	-
Measure point 2	33.4 °C	0.95	25.0°C	-
Measure point 3	34.0 °C	0.95	25.0°C	-